

Акт

обстеження закладу освіти з метою верифікації даних щодо стану дотримання правил пожежної безпеки та облаштування захисних споруд цивільного захисту, внесених до паспорту безпеки закладу

" 16 " січня 2024 р.

м. Рівне
(назва населеного пункту)

Мною, провідним фахівцем відділу із забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у Рівненському районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Рівненській області, Войтюком Андрієм Миколайовичем

(посада, прізвище, власне ім'я, по батькові посадової особи ДСНС)

спільно з директором ВПУ №1, Гримеусом Ігором

(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи закладу освіти)

Володимиром

" 16 " січня 2024 року здійснено обстеження Вище професійне училище №1, м. Рівне вул. Генерала Баграті, 69, код ЄДРПОУ 02547062

(повне найменування закладу освіти, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ)

з метою верифікації даних щодо стану дотримання правил пожежної безпеки та облаштування захисних споруд цивільного захисту, внесених до паспорту безпеки закладу, а саме:


- в пункті 2 розділу I паспорту зазначено представника ДСНС, закріпленого за закладом та контактний номер телефону - провірчого охоронця Відрілу і 33 у ПНС у Рівненському районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Рівненській області, Войтюка Андрія Миколайовича, тел. +38 097 87 63 920 ;
(посада, прізвище, власне ім'я, по батькові посадової особи ДСНС, контактний телефон)

- пункт 2 розділу III паспорту щодо наявності укриття зазначено, що наявне належним чином облаштоване та розраховане на всіх учасників освітнього процесу укриття, а саме: навіки 2 (два) найпростіших укриттів на території закладу, НП №1 розраховане на 425 осіб, яке розташоване в підвальному поверсі 4-х поверхової будівлі корпусу, НП №2 розраховане на 300 осіб, яке розташоване в підвальному поверсі 5-ти поверхової будівлі цупої будівлі

- в розділі V паспорту "Пожежна безпека закладу освіти" зазначено, що в закладі навіки акт складений як результат перевірки планового (корпланового) режиму державного нагляду та контролю, щодо дотримання вимог законодавства у сфері Т та ПБ від 23.07.2021р №30, акт перевірки готовності закладу освіти до нового навчального 2023/2024 року від 28.08.2023 та актом на усунення порушень вимог законодавства у сфері Т та ПБ від 23.07.2024р №52, який до виконання запропоновано 24 заходів

За результатами обстеження встановлено, що інформація, внесена до паспорту безпеки закладу щодо стану дотримання правил пожежної безпеки та облаштування захисних споруд цивільного захисту, є достовірною.

Посадова особа ДСНС _____  Андрій ВОЙТЮК
(підпис) (ім'я, прізвище)

Керівник чи уповноважена особа _____  Яр СТРУМАК
закладу освіти (підпис) (ім'я, прізвище)



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
РІВНЕНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ

www.rivne.dsns.gov.ua

вул. Гетьмана Полуботка, 37, м. Рівне, 33028, тел.:(0362) 69-55-40
 код ЄДРПОУ 38610634

rmu@rv.dsns.gov.ua

АКТ

від 23.07.2021 року
 (дата складення акта)

№ 90

складений за результатами проведення позапланового (планового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

Вище професійне училище №1

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків 02547062, або серія та номер паспорта*

м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 69, 33027, тел. (0362) 23-02-45

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: *високий*.

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: Вище професійне училище №1, гуртожиток, м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 69 ;

Професійно-технічна освіта, (Код КВЕД 85.32)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від <u>11.06.2021</u> № <u>3</u> Посвідчення (направлення) від <u>09.07.2021</u> № <u>107</u>	Тип заходу державного нагляду (контролю): плановий <input checked="" type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): <input checked="" type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом (назва форми заходу)
---	---	---

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
12	07	2021	11	00	23	07	2021	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
не було	<input type="checkbox"/> не було
<input checked="" type="checkbox"/> був з 04.03.2019 по 11.03.2019 Акт перевірки № 70 Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input checked="" type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input checked="" type="checkbox"/> не виконано	<input checked="" type="checkbox"/> був з 28.09.2020 по 02.10.2020 Акт перевірки № 206 Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input checked="" type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input checked="" type="checkbox"/> не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
 посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Провідний фахівець В із ЗЗ з ПНС у Рівненському районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Рівненській області ст. лейтенант служби цивільного захисту Шпак Микола Ярославович

(найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
завідувач господарством Лахай Михайло Васильович

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:-

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері							
I Забезпечення пожежної безпеки							
1	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
1.1	На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності	Високий Середній Незначний		X			Пункти 2-4, 7, 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені	Високий Середній Незначний		X			Пункти 5, 6 розділу II ППБУ
1.3	Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений	Високий Середній Незначний		X			Пункт 22 розділу II ППБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункт 9 розділу II ППБУ
3	Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 11 розділу II ППБУ
4	Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ
5	Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний		X			Пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6	Утримання території	X	X	X	X	X	X
6.1	Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено	Високий Середній Незначний		X			Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.2	Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний		X			Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.3	На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.2 глави 1 розділу III ППБУ
6.4	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.3 глави 1 розділу III ППБУ
6.5	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захищені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.4 глави 1 розділу III ППБУ
6.6	На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.10 глави 1 розділу III ППБУ
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються	Високий Середній Незначний		X			Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Утримання будинків, приміщень та споруд	X	X	X	X	X	X
7.1	Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.2 глави 2 розділу III ППБУ
7.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено	Високий Середній Незначний				X	Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу III ППБУ

7.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ППБУ
7.4	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ППБУ
7.5	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські дільниці в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захарашено	Високий Середній Незначний			X		Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу III ППБУ
7.6	Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.15 глави 2 розділу III ППБУ
7.7	У разі необхідності встановлення на вікна приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.16 глави 2 розділу III ППБУ
7.8	У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна безпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.17 глави 2 розділу III ППБУ
7.9	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Утримання евакуаційних шляхів і виходів	X	X	X	X	X	X
8.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної безпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.23 глави 2 розділу III ППБУ
8.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб	Високий Середній Незначний			X		Пункт 2.26 глави 2 розділу III ППБУ
8.3	Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).	Високий Середній Незначний			X		Пункт 2.27 глави 2 розділу III ППБУ
8.4	Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2	Високий Середній Незначний			X		Пункт 2.28 глави 2 розділу III ППБУ
8.5	Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок	Високий Середній Незначний			X		Пункт 2.29 глави 2 розділу III ППБУ
8.6	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ
8.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються	Високий Середній Незначний			X		Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9	Стан утримання електроустановок	X	X	X	X	X	X
9.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	Високий Середній Незначний			X		Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються	Високий Середній Незначний			X		Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ППБУ
9.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний			X		Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ
9.4	В електропроводах вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ
9.5	Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються	Високий Середній Незначний			X		Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ
9.6	Відстань від кабелів та ізовлених проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ППБУ
9.7	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на негорючій основі (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ
9.8	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	Високий Середній Незначний			X		Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ
9.9	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд.	Високий Середній Незначний			X		Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ

	Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»								
9.10	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються	Високий Середній Незначний			X				Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.14 глави 1 розділу IV ППБУ
10	Опалення, вентиляція і кондиціонування	X	X	X	X	X			X
10.1	На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені	Високий Середній Незначний						X	Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ППБУ
10.2	Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний						X	Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ППБУ
10.3	Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається	Високий Середній Незначний						X	Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ППБУ
10.4	До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено	Високий Середній Незначний						X	Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
10.5	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів	Високий Середній Незначний			X				Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.6	Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено	Високий Середній Незначний			X				Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціонування дотримуються	Високий Середній Незначний			X				Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
11	Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний			X				Пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
12	Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний			X				Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ
13	Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку	X	X	X	X	X			X
13.1	Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи	Високий Середній Незначний						X	Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ
13.2	Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнано	Високий Середній Незначний					X		Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ
13.3	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Високий Середній Незначний						X	Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
13.4	Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби	Високий Середній Незначний						X	Пункт 1.5 глави 1 розділу V ППБУ
13.5	Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено	Високий Середній Незначний						X	Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
14	Зовнішній протипожежний водопровід	X	X	X	X	X			X
14.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Високий Середній Незначний			X				Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.2	Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано	Високий Середній Незначний						X	Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.3	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води	Високий Середній Незначний						X	Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.4	Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено	Високий Середній Незначний						X	Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний	X						Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
15	Система внутрішнього протипожежного водопроводу	X	X	X	X	X			X
15.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей	Високий Середній Незначний						X	Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.2	Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволком, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкриття вентиля укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні	Високий Середній Незначний			X				Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.3	Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання	Високий Середній Незначний					X		Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.4	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного	Високий Середній			X				Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

	обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання	Незначний					
15.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний		X			Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
16	Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
17	Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння	X	X	X	X	X	X
17.1	Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не використовуються	Високий Середній Незначний		X			Пункт 3.2 глави 3 розділу V ППБУ
17.2	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, забезпечено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУ
17.3	Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3.11 глави 3 розділу V ППБУ
17.4	Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 3.15 глави 3 розділу V ППБУ
17.5	Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється	Високий Середній Незначний		X			Пункт 3.17 глави 3 розділу V ППБУ
17.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння дотримуються	Високий Середній Незначний		X			Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7-3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави 3 розділу V ППБУ
18	Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
19	Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII ППБУ
20	Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
II Забезпечення техногенної безпеки							
1	Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
2	Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються	Високий Середній Незначний				X	Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ
3	Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ
4	Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності	Високий Середній Незначний				X	Частина друга статті 20 КЦЗУ
5	Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1-7 розділу III ПТБ
6	Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється	Високий Середній Незначний				X	Абзац другий пункту 3 розділу III ПТБ
7	Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки	Високий Середній Незначний		X			Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ
8	Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо	Високий Середній				X	Пункт 3 глави 1 розділу V ПТБ
9	Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано	Високий Середній				X	Частина п'ята статті 34 КЦЗУ, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4
10	Ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній				X	Стаття 9 ЗУ № 2245-III
11	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснено	Високий Середній				X	Пункт 9 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 10 ЗУ № 2245-III
12	Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній				X	Пункт 7 ПКМУ № 956
13	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено	Високий				X	Пункт 1 ПКМУ № 1788
14	План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки розроблено	Високий Середній				X	Пункт 10 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 11 ЗУ № 2245-III

15	Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ
16	Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано	Високий Середній				X	Пункти 6.1-6.4 розділу 6 наказу МНС № 330
17	Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готові до дій за призначенням	Високий Середній				X	Пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ
18	На об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу створено	Високий Середній				X	Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ
19	Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється	Високий Середній				X	Абзац третій пункту 3 розділу III ПТБ
20	Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні диспетчерської служби на видному місці	Високий Середній				X	Пункт 4 глави 2 розділу V ПТБ
21	Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об'єкта особа	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2 глави 2 розділу V ПТБ
22	Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено	Високий Середній Незначний			X		Пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ
23	Аварійно-рятувальне обслуговування забезпечено	Високий				X	Пункт 12 частини першої статті 20 КЦЗУ
24	Об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено	Високий Середній				X	Пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ
25	На об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення створено і вона функціонує	Високий				X	Частина 1 статті 53 КЦЗУ
26	Керівник об'єкту, що за характером своєї діяльності не належить до небезпечного об'єкту, але за прогнозом може опинитись у зоні надзвичайної ситуації, можливу небезпеку, що може виникнути на його території у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях враховує, та заходи щодо забезпечення безпеки працівників об'єкту вживає	Високий Середній Незначний				X	Пункт 7 розділу III ПТБ
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)							
1	Заклади, установи, організації освіти і науки	X	X	X	X	X	X
1.1	Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів здійснюється з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувалися на нижчих поверхах	Високий Середній Незначний			X		Пункт 1.1 глави 1 розділу VI ППБУ
1.2	У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття прикріплені до підлоги	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.2 глави 1 розділу VI ППБУ
1.3	У навчальних класах та кабінетах розміщуються лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які зберігаються у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках	Високий Середній Незначний			X		Абзац перший пункту 1.5 глави 1 розділу VI ППБУ
1.4	Інші вимоги пожежної безпеки до закладів, установ, організацій освіти і науки дотримуються	Високий Середній Незначний			X		Пункти 1.3, 1.4, 1.6.-1.8. глави 1 розділу VI ППБУ
2	Будинки для тимчасового проживання людей	X	X	X	X	X	X
2.1	Усіх громадян, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелі, гуртожитки, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки та бази відпочинку, профілакторії), ознайомлено адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під підпис)	Високий Середній Незначний			X		Абзац перший пункту 5.1 глави 5 розділу VI ППБУ
2.2	Будівлі мобільні (інвентарні), які використовуються для проживання людей, розміщуються окремо одна від одної або парами в торець одна до одної. В останньому випадку виходи з них спрямовано у протилежні боки. Кожна група таких будівель складається не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між групами встановлено не менше 15 м, а до будівель, що використовуються для розміщення адміністративно- побутових служб та торгових точок, - не менше 18 м	Високий Середній Незначний				X	Пункт 5.4 глави 5 розділу VI ППБУ
2.3	Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканців цих об'єктів засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятівання людей під час пожежі, для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі забезпечено	Високий Середній Незначний			X		Пункт 5.6 глави 5 розділу VI ППБУ
2.4	Інші вимоги пожежної безпеки до будинків для тимчасового проживання людей дотримуються	Високий Середній Незначний			X		Пункти 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 глави 5 розділу VI ППБУ
3	Автозаправні станції	X	X	X	X	X	X
3.1	До роботи на АЗС допущено лише осіб, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ
3.2	Нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС не зменшено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ
3.3	Автомобілі, що чекають черги на заправку, розміщуються не ближче ніж за 3	Високий				X	Пункт 10.2 глави 10

	метри до автомобіля, що заправляється	Середній Незначний						розділу VI ППБУ
3.4	Курити дозволено тільки в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях	Високий Середній Незначний					X	Пункт 10.3 глави 10 розділу VI ППБУ
3.5	На АЗС на видимих місцях плакати, які містять обов'язки водія під час заправлення автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки вивішено	Високий Середній Незначний					X	Пункт 10.4 глави 10 розділу VI ППБУ
3.7	АЗС телефонним, гучномовним зв'язком оснащено. АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв'язком, для цих цілей використовують засоби стільникового зв'язку	Високий Середній Незначний					X	Пункт 10.5 глави 10 розділу VI ППБУ
3.8	Інші вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій виконуються	Високий Середній Незначний					X	Пункти 10.6-10.14 глави 10 розділу VI ППБУ
4	Лазні сухого жару (сауни)	X	X	X	X	X	X	X
4.1	Лазні сухого жару (сауни) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб, не розміщуються	Високий Середній Незначний					X	Пункт 12.1 глави 12 розділу VI ППБУ
4.2	Перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу, ручний пуск яких можна здійснювати від пристроїв, установлених за межами парильного відділення, утримуються у справному стані	Високий Середній Незначний					X	Пункт 12.2 глави 12 розділу VI ППБУ
4.3	У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до печі-кам'янки кромках дерев'яного оздоблення датчики температури, зблоковані з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення температури до 110° С, встановлено	Високий Середній Незначний					X	Пункт 12.3 глави 12 розділу VI ППБУ
4.4	Інші вимоги пожежної безпеки до лазень сухого жару (саун) виконуються	Високий Середній Незначний					X	Пункти 12.4-12.7 глави 12 розділу VI ППБУ
5	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності							Додаток 1 ***
6	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту							Додаток 2 ***
7	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва							Додаток 3 ***
8	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів агропромислового комплексу							Додаток 4 ***
9	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки							Додаток 5 ***
10	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах							Додаток 6 ***
11	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів							Додаток 7 ***
12	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання енергетичної галузі							Додаток 8 ***
13	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів							Додаток 9 ***
14	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств							Додаток 10 ***
15	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)							Додаток 11 ***
16	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)							Додаток 12 ***
17	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування							Додаток 13 ***
18	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром							Додаток 14 ***

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників), визначені в додатках 1 – 8, є невід'ємною частиною акта в разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) на цих об'єктах.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1	Закони України		
1.1	Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (ЗУ № 2245–III)	18 січня 2001 року № 2245–III	—
1.2	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року	—

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2		3
			№ 5403-VI
2	Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» (ПКМУ № 956)	11 липня 2002 року № 956	—
2.2	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 1788)	16 листопада 2002 року № 1788	—
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, затверджена наказом МНС (наказ МНС № 330)	16 грудня 2002 року № 330	04 березня 2003 року за № 179/7500
3.2	ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (ДБН В.1.2-4)	Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 року № 274	—
3.3	Правила техногенної безпеки затверджені наказом МВС (ПТБ)	05 листопада 2018 року № 879	27 листопада 2018 року за № 1346/32798
3.4	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

відсутність порушень вимог законодавства;

наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)
Навчальний корпус				
1.	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	Приміщення навчального корпусу не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
2.	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	Приміщення навчального корпусу не обладнані системою оповіщення про пожежу 3 типу (мовленєва з покажчиками «Вихід»)		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
3.	Пункти 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ	Допускається влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитову (протипожежні двері).		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
4.	Пункт 2.3 глави 2 розділу III Пункт 22 розділу II ППБУ	Люк виходу на покрівлю зі сходової клітки не замінений на протипожежний 2-го типу сертифікований в Україні		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
5.	Пункт 2.31 глави 2 розділу III	Сходова клітка, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам

	ППБУ			(користувачам) майна та/або третім особам)
6.	Пункт 2.37 глави 2 розділу III ППБУ	Допускається облицювання стін на шляхах евакуації горючими матеріалами		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
7.	Абзац другий пункту 2.16 глави 2 розділу III	У всіх приміщеннях першого поверху встановленні глухі ґрати		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
Громадсько-побутовий корпус				
8.	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	Приміщення громадсько-побутового корпусу не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
9.	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	Приміщення громадсько-побутового корпусу не обладнані системою оповіщення про пожежу 3 типу (мовленева з покажчиками «Вихід»)		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
10.	Пункти 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ	Допускається влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитову (протипожежні двері)		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
11.	Абзац другий пункту 2.16 глави 2 розділу III	У всіх приміщеннях першого поверху встановленні глухі ґрати		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
12.	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ	Сходова клітка, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
Корпус навчально-виробничих майстерень				
13.	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	Приміщення корпусу навчально-виробничих майстерень не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
14.	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	Приміщення корпусу навчально-виробничих майстерень не обладнані системою оповіщення про пожежу 3 типу (мовленева з покажчиками «Вихід»)		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
15.	Пункти 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ	Допускається влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитову (протипожежні двері)		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
16.	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ	Сходова клітка, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
17.	Пункт 2.3 глави 2 розділу III Пункт 22 розділу II ППБУ	Люк виходу на покрівлю зі сходової клітки не замінений на протипожежний 2-го типу сертифікований в Україні		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
Гуртожиток				
18.	Пункт 1.2 глави 1 розділу V	Приміщення гуртожитку не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам

	ППБУ			(користувачам) майна та/або третім особам)
19.	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	Приміщення гуртожитку не обладнані системою оповіщення про пожежу 3 типу (мовленева з показниками «Вихід»)		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
20.	Пункти 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ	Допускається влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитову (протипожежні двері)		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
21.	Пункт 2.3 глави 2 розділу III ППБУ Пункт 22 розділу II ППБУ	Люки виходу на покрівлю зі сходової клітки не замінені на протипожежні 2-го типу сертифікований в Україні		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
22.	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ	Сходова клітка, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
23.	Пункт 2.1 глави 2 розділу III ППБУ	Підвальні поверхи захарашенні сторонніми предметами		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)

Загальні порушення вимог пожежної та техногенної безпеки

24.	Пункт 3 розділу II ППБУ	<p>На об'єкті відповідним наказом не встановлений протипожежний режим, який включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> порядок утримання шляхів евакуації; порядок використання побутових нагрівальних приладів; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; правила проїзду та стоянки транспортних засобів; місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території; порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі; порядок огляду й закінчення приміщень після закінчення роботи; порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання; порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; 		Пожежа (загроза здоров'ю людей, збитки та моральна шкода, завдані власникам (користувачам) майна та/або третім особам)
-----	-------------------------	--	--	--

	<p>послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.</p> <p>Працівники об'єкта мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах або під час проходження пожежно-технічного мінімуму.</p> <p>Для кожного приміщення об'єкта мають бути розроблені та затверджені керівником об'єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.</p> <p>У цих інструкціях повинні вказуватися:</p> <p>вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;</p> <p>порядок утримання приміщень, робочих місць;</p> <p>порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого ганчір'я;</p> <p>порядок утримання та зберігання спецодягу;</p> <p>місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції;</p> <p>порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;</p> <p>обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.</p>		
--	---	--	--

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

Кодекс цивільного захисту України, Кодекс України про адміністративні правопорушення

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу			✓	частина четверта статті 5
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено	✓			частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано	✓			частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)			✓	частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу	✓			частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення
—	—

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 – найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність
—	—	—

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Провідний фахівець В із 33 з ПНС у Рівненському районі
ЦЗД ГУ ДСНС України у Рівненській області

(найменування посади)

(підпис)

М.Я. Шпак

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

Завідувач господарством

(найменування посади)

(підпис)

М.В. Лахай

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на 12 сторінках отримано 23.07.2021:

Завідувач господарством

(найменування посади)

(підпис)

М.В. Лахай

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи третіми особами цього акта _____



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
РІВНЕНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Гетьмана Полуботка, 37, м. Рівне, 33028, тел.:(0362) 69-55-40
www.rivne.dsns.gov.ua код ЄДРПОУ 38610634

rnu@rv.dsns.gov.ua

ПРИПИС

№ 52

від 23.07.2021 року
(дата складення припису)

**про усунення порушень вимог законодавства у сфері
техногенної та пожежної безпеки**

Вище професійне училище №1

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 02547062,
або серія та номер паспорта*

м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 69, тел. (0362) 23-02-45

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого,
середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: високий

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких
проводиться захід: Вище професійне училище №1, гуртожиток, м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 69 :

Професійно-технічна освіта. (Код КВЕД 85.32)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Вручено завідувачу господарством Лахаю Михайлу Васильовичу (найменування посади, прізвище, ім'я та
по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи – підприємця чи уповноваженої ним особи, щодо якого здійснювалася перевірка)

у період з 12.07.2021 року по 23.07.2021 року проведено позапланову

(планову/позапланову)

перевірку : Рівненського вищого професійного училища № 1, гуртожитку, м. Рівне,
вул. Ст. Бандери, 69 :

(назва об'єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи та /або його
відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця

Провідним фахівцем В із 33 з ПНС у Рівненському районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Рівненській
області лейтенантом служби цивільного захисту Шпаком Миколою Ярославовичом

(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснила захід)

разом з завідуючим господарством Лахаєм Михайлом Васильовичем (найменування посади, прізвище,
ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого
підрозділу, фізичної, особи – підприємця або уповноваженої ним особи, інших осіб, які брали участь у перевірці)

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання)
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному
за результатами проведення позапланового (планового) заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки, від 23.07.2021 року №90, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України,
частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України
з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015
року № 1052, вимагається вжити таких заходів:

№ з/п	Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонувалося до виконання)	Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)	Узгоджений із суб'єктом господарювання строк виконання	Відмітка про виконання
Навчальний корпус				
1.	Приміщення навчального корпусу обладнати автоматичною пожежною сигналізацією (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	До 01.06.2022р.	
2.	Приміщення навчального корпусу обладнати системою оповіщення про пожежу 3 типу (мовленева з покажчиками «Вихід») (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	До 01.06.2022р.	
3.	Заборонити влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитову (протипожежні двері). (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункти 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ	До 01.06.2022р.	
4.	Люк виходу на покрівлю зі сходової клітки замінити на протипожежний 2-го типу сертифікований в Україні (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 2.3 глави 2 розділу III Пункт 22 розділу II ППБУ	До 01.06.2022р.	
5.	Сходову клітку, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ	До 01.06.2022р.	
6.	Заборонити облицювання стін на шляхах евакуації горючими матеріалами (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 2.37 глави 2 розділу III ППБУ	До 01.06.2022р.	
7.	У всіх приміщеннях першого поверху грати виконати таким чином щоб розкривалися, розсуватися або знімалися (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Абзац другий пункту 2.16 глави 2 розділу III	До 01.06.2022р.	
Громадсько-побутовий корпус				
8.	Приміщення громадсько-побутового корпусу обладнати автоматичною пожежною сигналізацією (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	До 01.06.2022р.	
9.	Приміщення громадсько-побутового корпусу обладнати системою оповіщення про пожежу 3 типу (мовленева з покажчиками «Вихід») (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	До 01.06.2022р.	
10.	Заборонити влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитову (протипожежні двері) (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункти 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ	До 01.06.2022р.	
11.	У всіх приміщеннях першого поверху грати виконати таким чином щоб розкривалися, розсуватися або знімалися (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Абзац другий пункту 2.16 глави 2 розділу III	До 01.06.2022р.	
12.	Сходову клітку, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ	До 01.06.2022р.	
Корпус навчально-виробничих майстерень				
13.	Приміщення корпусу навчально-виробничих майстерень обладнати автоматичною пожежною сигналізацією (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	До 01.06.2022р.	
14.	Приміщення корпусу навчально-виробничих майстерень обладнати системою оповіщення про пожежу 3 типу (мовленева з покажчиками «Вихід») (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	До 01.06.2022р.	
15.	Заборонити влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитову (протипожежні двері) (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункти 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ	До 01.06.2022р.	
16.	Сходову клітку, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ	До 01.06.2022р.	
17.	Люк виходу на покрівлю зі сходової клітки замінити на протипожежний 2-го типу сертифікований в Україні (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 2.3 глави 2 розділу III Пункт 22 розділу II ППБУ	До 01.06.2022р.	

Гуртожиток				
18.	Приміщення гуртожитку обладнати автоматичною пожежною сигналізацією(Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	До 01.06.2022р.	
19.	Приміщення гуртожитку обладнати системою оповіщення про пожежу 3 типу (мовленева з показниками «Вихід»)(Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ	До 01.06.2022р.	
20.	Заборонити влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитову (протипожежні двері)(Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункти 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ	До 01.06.2022р.	
21.	Люки виходу на покрівлю зі сходової клітки замінити на протипожежні 2-го типу сертифіковані в Україні (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 2.3 глави 2 розділу III Пункт 22 розділу II ППБУ	До 01.06.2022р.	
22.	Сходову клітку, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням(Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ	До 01.06.2022р.	
23.	Підвальні поверхи звільнити від сторонніх предметів (Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)	Пункт 2.1 глави 2 розділу III ППБУ	До 01.06.2022р.	
Загальні порушення вимог пожежної та техногенної безпеки				
24.	<p>На об'єкті відповідним наказом встановити протипожежний режим, який включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> порядок утримання шляхів евакуації; порядок використання побутових нагрівальних приладів; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт; правила проїзду та стоянки транспортних засобів; <p>місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;</p> <ul style="list-style-type: none"> порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі; порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання; порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. <p>Працівники об'єкта мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах або під час проходження пожежно-технічного мінімуму.</p> <p>(Пропонувалося до виконання 24.01.2020 року)</p>	Пункт 3 розділу II ППБУ	До 01.06.2022р.	

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

Припис вручив(ла)

Провідний фахівець В із 33 з ПНС у Рівненському районі

ЦЗД ГУ ДСНС України у Рівненській області

(найменування посади)

(підпис)

М.Я. Шпак

(ініціали та прізвище)

Припис отримав(ла)

Завідувач господарством

(найменування посади)

(підпис)

М.В. Лахай

(ініціали та прізвище)

23.07.2021 року

Надіслано рекомендованим листом від _____ 20__ року № _____.

Результати перевірки виконання припису:

Дата перевірки	Номери невиконаних пунктів	Особа, яка проводила перевірку		Перевірку проведено в присутності	
		посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис	посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис
1	2	3	4	5	6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту освіти і науки
Рівненської обласної державної
адміністрації


Петро КОРЖЕВСЬКИЙ
28/06/2023 року

А К Т

прийому готовності Вищого професійного училища № 1 м. Рівне
до нового 2023-2024 навчального року

Повна адреса: вул. С. Бандери, 69, м. Рівне, 33027

Телефон: 63-51-76

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: СТРИЖЕУС Ігор Володимирович

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 16.06.2023 № 154 «Про підготовку та готовність закладів професійної(професійно-технічної) освіти до початку 2023-2024 навчального року» та наказу Вищого професійного училища №1 м. Рівне від 09.06.2023 року № 280 «Про підготовку закладу до початку 2023-2024 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» перевірку проводила комісія в складі:

Володимир ПЕТРЕНЧУК	головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи управління загальної середньої, позашкільної, спеціальної освіти департаменту освіти і науки Рівненської облдержадміністрації
Ігор СТРИЖЕУС	директор Вищого професійного училища №1 м. Рівне, голова комісії
Андрій ВОЙТЮК	провідний фахівець відділу із ЗЗ з ПНС у Рівненському районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Рівненській області
Анатолій МАЗУРОК	голова профспілкової організації Вищого професійного училища №1 м.Рівне
Сергій ГРАБОВСЬКИЙ	начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Рівненського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти» наявний (наказ МОН №583 від 24.04.2019)

2. У 2023/2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 24 групи, 628 учнів, зазначити форму навчання очна.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: наявний.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального: -

поточного: задовільний.

Хто виконував роботи з ремонту будівель: силами навчального закладу (учні, майстри в/н).

5. Стан території та її площа: задовільний, 2,56 га.

6. Кількість і стан допоміжних споруд: відсутні.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: наявні, задовільний.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: частково огорожено, задовільний.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище	немає	-	-	-	-	-
Протирадіаційне укриття	немає					
Споруда подвійного призначення	немає					
Найпростіше укриття	.Рівне вул. Ст.Бандери, 69	424	так	так	наявні	обмеж. готове

	м.Рівне вул. Ст. Банери, 69 д	300	так	так	немає	обмеж. готове
Укриття інших суб'єктів господарювання, що використовуються на правах договору	немає	-	-	-	-	-

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	Ст.Бандери, 69	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток	Ст.Бандери, 69 Д	так	так	ні	ні	так	так	
Майстерні	Ст.Бандери, 69	так	так	ні	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9.Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Г Р М Т а
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники						
Здобувачі освіти						

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) **ні**;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / немає) **немає**;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) **ні**;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / немає / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) **наявні, але не направлені на локацію закладу освіти**;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) **немає**.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: спортивний майданчик 0,32 га

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і памяток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
«Захист України»	1	Повністю		Наявний		Наявні
Іноземної мови	1	Повністю		Наявний		Наявні
Основ правових знань та правознавства	1	Повністю		Наявний		Наявні
Будівельного матеріалознавства, санітарно-технічного обладнання будівель	1	Повністю		Наявний		Наявні
Історії України, культурології та соціології	1	Повністю		Наявний		Наявні
Кабінет будівельних конструкцій, основ розрахунку будівельних конструкцій, метрології і стандартизації, архітектури будівель і споруд, експлуатації будівель і споруд, реставрації будівель і споруд	1	Повністю		Наявний		Наявні
Кабінет технології опоряджувальних робіт, технології і організації будівельного виробництва	1	Повністю		Наявний		Наявні
Фізики та основ будівельної фізики	1	Повністю		Наявний		Наявні
Електротехніки та енергозбереження в будівництві	1	Повністю		Наявний		Наявні
Технології монтажу ГКК та систем утеплення будівель, технічної механіки, опору	1	Повністю		Наявний		Наявні

матеріалів, будівельної механіки						
Технології деревообробних робіт	1	Повністю		Наявний		Наявні
Біології і основ екології та географії	1	Повністю		Наявний		Наявні
Української мови та літератури	1	Повністю		Наявний		Наявні
Будівельного креслення, Інженерного креслення	1	Повністю		Наявний		Наявні
Української мови та літератури, зарубіжної літератури	1	Повністю		Наявний		Наявні
Інформатики та інформаційних технологій	1	Повністю		Наявний		Наявні
Основ композиції, моделювання та макетування матеріалів, основ кольорознавства та колористики	1	Повністю		Наявний		Наявні
Економічної теорії, основ підприємницького успіху, основ управлінської діяльності та економіки будівництва	1	Повністю		Наявний		Наявні
Математики	2	Повністю		Наявний		Наявні
Хімії	1	Повністю		Наявний		Наявні
Технології опоряджувальних робіт	1	Повністю		Наявний		Наявні
Основ комп'ютерних технологій, основ систем автоматизованого проектування, кольорового і просторового дизайну та основ архітектурного проектування	1	Повністю		Наявний		Наявні

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Монтажників гіпсокартон	143,1	15	Наявні	Бетонна	Згідно норм	Наявні

них конструкцій						
Мулярних і пічних робіт	152,7	15	Наявні	Бето нна	Згідно норм	Наявні
Виготовлення столярних виробів	160	15	Наявні	Бето нна	Згідно норм	Наявні
Розкрою деревостружк ових плит	52,9	15	Наявні	Бето нна	Згідно норм	Наявні
Малярних робіт	107,3	15	Наявні	Бето нна	Згідно норм	Наявні
Штукатурних і лицювальних робіт	162,9	15	Наявні	Бето нна	Згідно норм	Наявні
Ручної обробки деревини	142,7	15	Наявні	Бето нна	Згідно норм	Наявні
Монтажний полігон	152,7	15	Наявні	Бето нна	Згідно норм	Наявні

14. Наявність методичного кабінету наявний.

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників наявний.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Персональні комп'ютери	89	Справні	
	Ноутбуки	19	Справні	
	Роутери	15	Справні	
	Мультимедійний проектори	14	Справні	
	Телевізори	1	Справні	
	Принтери бф	6	Справна	
	Принтер	8	Справний	
	Інтерактивна панель	1	Справна	
	Інтерактивна дошка	1	Справна	
	Веб-камери	10	Справні	
	Колонки	8	Справні	
	Принтер 3D бф	1	Справний	
	Ксерокс	4	Справні	
	Цифровий фотоапарат	1	Справний	
	Широкоформатний ТВ приймач з USB виходом	5	Справні	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 269 кв.м, наявне, згідно норм

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки наявний, 242,8 кв.м, засоби первинного пожежогасіння (вогнегасники).

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) забезпечено, задовільний.

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм: відповідно до норм.

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць наявний, 200 ,

Забезпеченість та стан меблів забезпечено, задовільний

забезпеченість технологічним обладнанням забезпечено

санітарний стан забезпечено, задовільний,

умови для миття рук наявні.

Наявність проточної води: холодної наявна, гарячої відсутня.

21. Організація питного режиму питний фонтанчик на 1-му поверсі навчального корпусу .

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів:

хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів:

Медичний кабінет, контроль здійснює фельдшер ВПУ № 1 м. Рівне.

23. Наявність і стан бібліотеки наявна, задовільний.

24. Фонд підручників, посібників 16123 художньої літератури 6018, періодичних видань 18.

Забезпеченість підручниками за предметами 97% загальноосвітніми підручниками, 89 % професійними.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечено.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення наявні.

27. Стан пожежної безпеки :

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту наявна

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання наявне, справне.

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння наявні, справні.

Справність електромереж та електрообладнання справний, блискавкозахист відсутній.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування відсутні.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів наявні, відповідні.

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами не вимагається.

Інші питання пожежної безпеки :

28. Стан покрівлі задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання наявне, задовільний;

газопостачання (електропостачання) наявне, задовільний;

каналізація наявна, задовільний .

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну відсутнє.

31. Наявність підсобного господарства та його стан відсутнє.

32. Наявність гуртожитку та його стан наявний, задовільний.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) наявні.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан задовільний.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечений.

36. Наявність та реєстрація колективного договору наявний, зареєстрований.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року із зазначенням форми організації освітнього процесу : *готовий реалізувати освітній процес за новою формою навчання*


1. Працівникам пройти медичний огляд до початку навчального року.
2. Провести ревізію вентиляційних каналів.
3. На другому поверсі навчального корпусу у туалеті вентиляційний канал виконати згідно норм.
4. Кабінет №18 обладнати вентиляцією.
5. Провести капітальний ремонт кабінету № 20.
6. В маніпуляційному кабінеті медичного пункту на підлозі покласти плитку, провести косметичний ремонт стелі в туалеті.
7. В гуртожитку на 3-му поверсі провести ремонт туалету та побутової кімнати.
8. Приміщення навчального корпусу, громадсько-побутового, навчально-виробничих майстерень та гуртожитку не обладнано пожежною сигналізацією та системою оповіщення про пожежу.

9. Демонтувати або пристосувати для відкривання або зняття ґратів на вікнах на першому поверсі навчального корпусу, громадсько-побутового, навчально-виробничих майстерень, гуртожитку.

10. Люки виходу на покрівлю із сходових клітин гуртожитку, навчального корпусу і навчально-виробничих майстерень замінити на сертифіковані протипожежні.

11. Замінити двері в електрощитових на сертифіковані протипожежні.

Голова комісії:

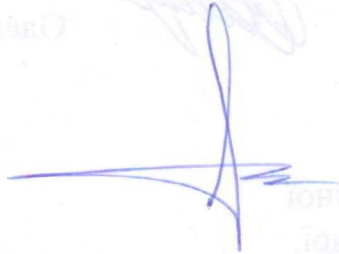

Ігор СТРИЖЕУС

Члени комісії:



Анатолій МАЗУРОК



Володимир ПЕТРЕНЧУК



Андрій ВОЙТЮК



Сергій ГРАБОВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту –
начальник управління професійної,
вищої освіти, фінансово-економічної,
кадрової, організаційної та правової роботи
департаменту освіти і науки
Рівненської обласної державної
адміністрації

Олена ПОЛЮХОВИЧ

Головний спеціаліст відділу професійної
та вищої освіти управління професійної,
вищої освіти, фінансово-економічної,
кадрової, організаційної та правової роботи
департаменту освіти і науки
Рівненської обласної державної
адміністрації

Олена ЯРМОЛЮК